

Belastungsklasse 3,2**Zeile 1****(früher Bauklasse III)**Bereich Fahrbahnrand Kranichweg / Bushaltestelle**Bituminöser Aufbau:****4**

3,5 cm

6,5 cm

12 cm

43 cm

65 cm

bitum. Deckschicht Splittmastixasphalt / Farbasphalt

Asphaltbinder

Asphalttragschicht

Frostschuttschicht aus Schottermaterial

AC 11 DS**SMA 8-S**

AC 16 BS-Typ SMA

AC 32 TS

0/45

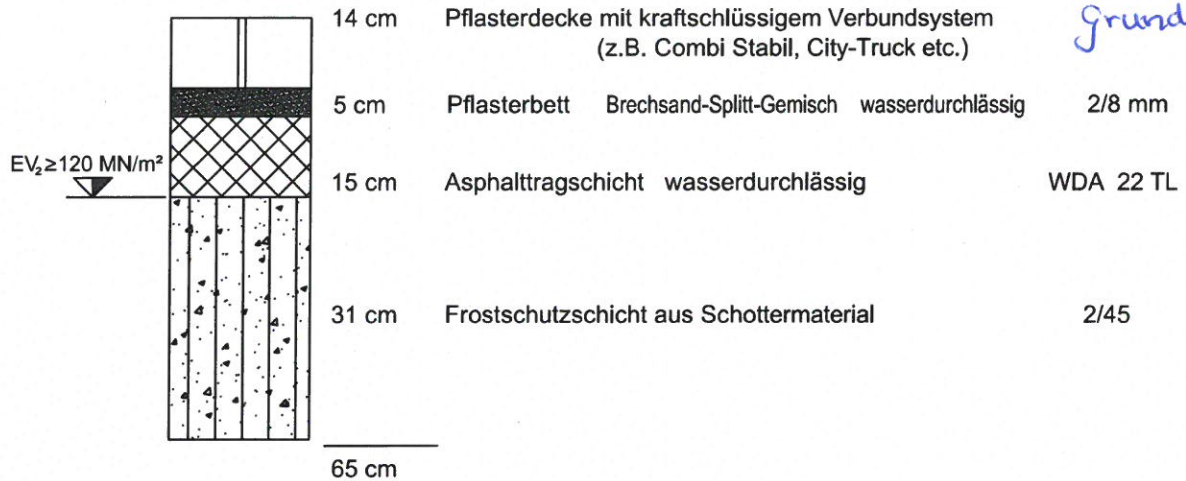
Belastungsklasse 3,2**Zeile 4****(früher Bauklasse III)****(Gehwegüberfahrten mit Schwerlastverkehr)**

Bereich: Anbindung der Umfahrungsstraße an Kranichweg
LKW-Anlieferrampe, Nord-Ost/Süd-Ost-Ecke

Pflasteraufbau: Betonpflaster ungebundene Bauweise, wasserdurchlässig

NV2-

Grundstück



Belastungsklasse 1,0

Zeile 1

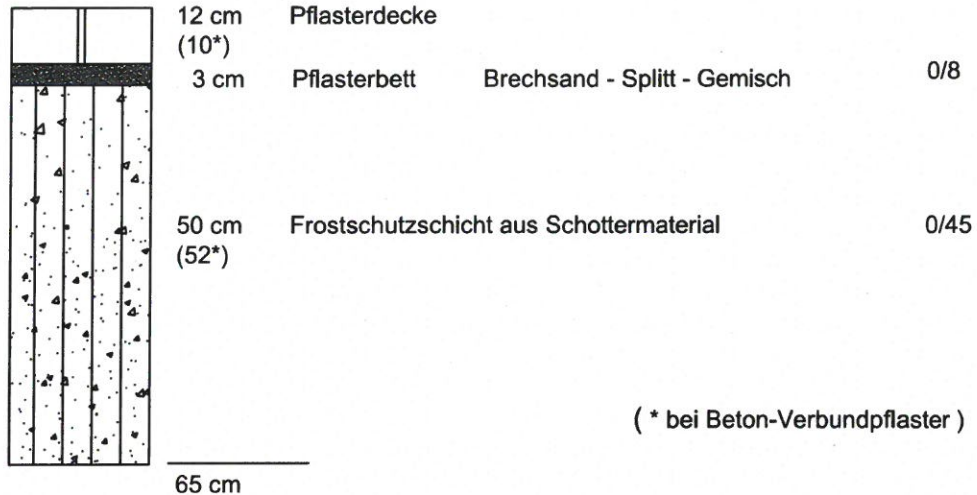
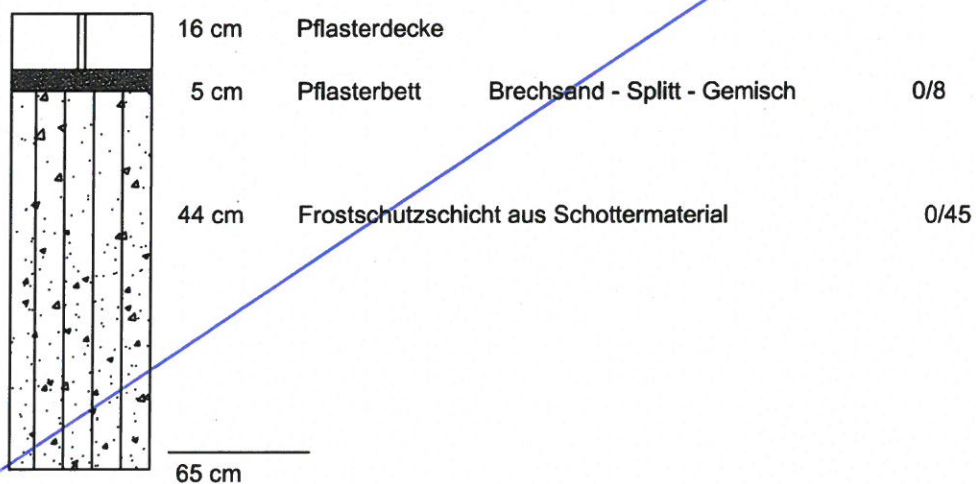
(früher Bauklasse IV)

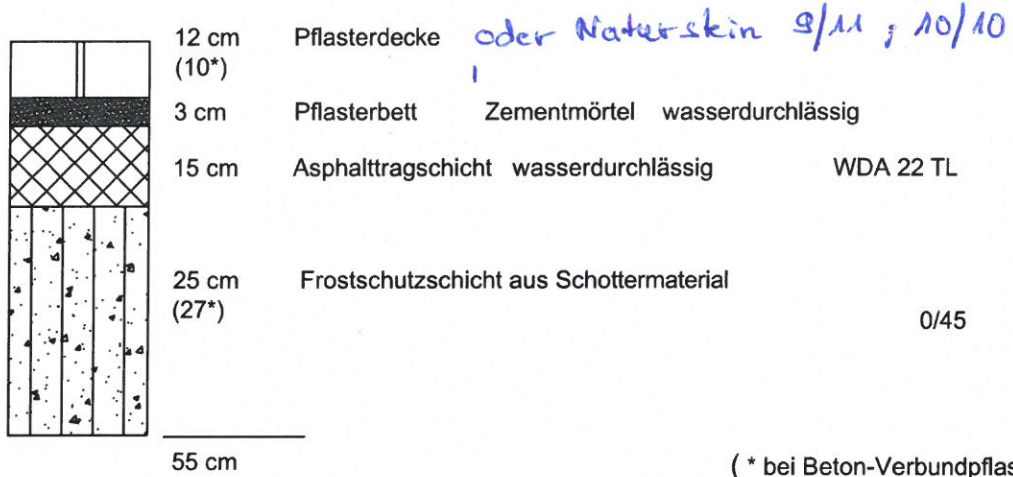
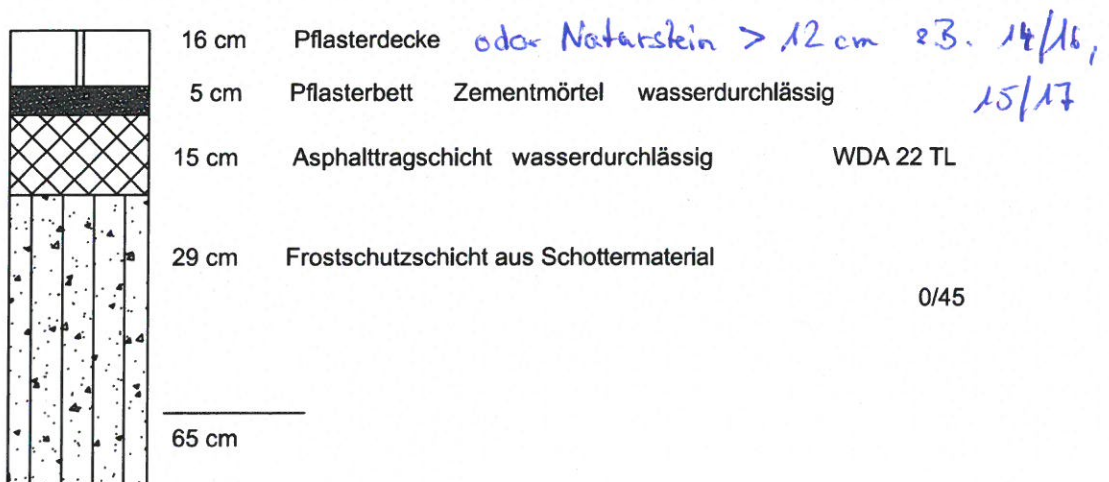
Bereich: Fahrbahn Farbasphalt

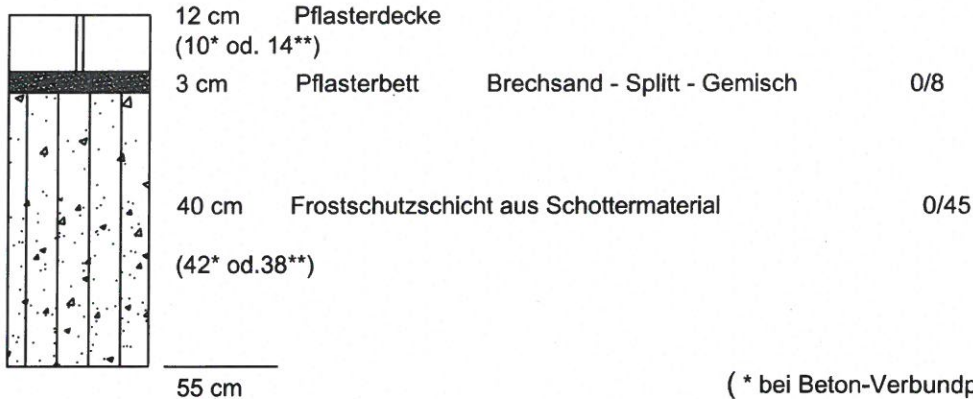
Bituminöser Aufbau:



4 cm	bituminöse Deckschicht Asphaltbeton	AC 11 DN
14 cm	Asphalttragschicht	AC 32 TS
37 cm	Frostschuttschicht aus Schottermaterial	0/45
55 cm		

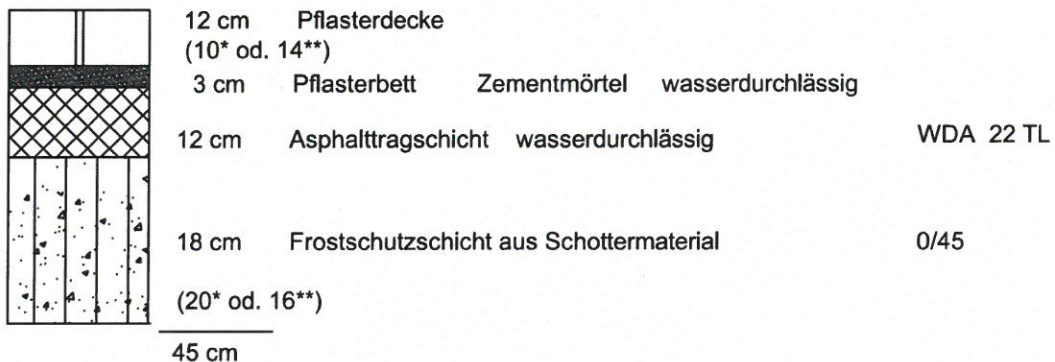
Belastungsklasse 1,8**Zeile 1****(früher Bauklasse IV)***Bsp.: NVZ - Parkplatzflächen***Pflasteraufbau: Betonpflaster** ungebundene Bauweise**Pflasteraufbau: Natursteinpflaster** ungebundene Bauweise

Belastungsklasse 1,0**Zeile 4****(früher Bauklasse IV)***Bereich Natursteinflächen***Pflasteraufbau: Betonpflaster** gebundene Bauweise, wasserdurchlässig**Pflasteraufbau: Naturstein** gebundene Bauweise, wasserdurchlässig

Belastungsklasse 1,0**Zeile 1****Bauweisen für Geh- und Zufahrtsbereiche
(verstärkter Aufbau)***Gehwege + private Grundstückszufahrten***Pflasteraufbau: Betonpflaster** ungebundene Bauweise

(* bei Beton-Verbundpflaster)

(** bei Betonplatten)

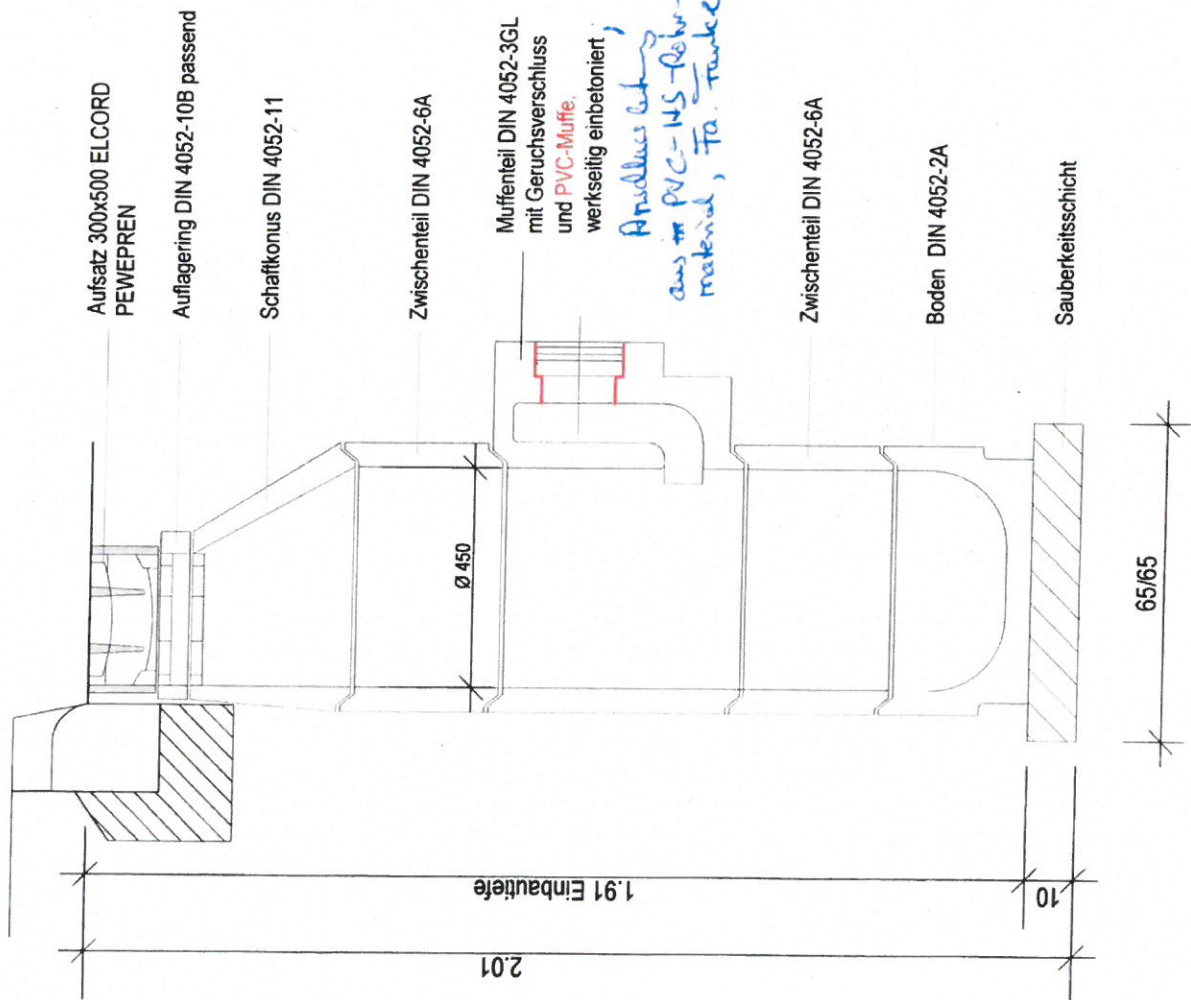
Belastungsklasse 1,0**Zeile 4****Pflasteraufbau: Betonpflaster** gebundene Bauweise, wasserdurchlässig

(* bei Beton-Verbundpflaster)

(** bei Betonplatten)

Straßenablauf für Nassschlamm mit Geruchsverschluss

P:\amt66\abt2\oblage\Gemeinsame Datennutzung\2-CAD\2-Entwässerung\1-Straßenabläufe\2-DWG\SA_300_500 Regelzeichnung



Aufsatz 300/500, Pultform, Klasse D 400
entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229
Rahmen und Rost aus Gusseisen, mit Scharnier,
mit PEWEPREN-Einlage,
Schlitzweite 34,5 mm Art.-Nr. 4720.58
bzw. 16 mm Art.-Nr. 4730.50 o. glw.

Abmessungen der Betonfertigteile
nach DIN 4052,
siehe Herstellerkatalog

Bei Kreuzung der Straßenablaufleitung
mit Versorgungsleitungen ist ein
Zwischenteil DIN 4052-6a über das
Muffenteil variabel zusätzlich einzubauen.

Stand 01.02.2012

d	c	b	a	Index	Datum	Änderung	Name	Genehmigt

**Stadt
Heidelberg**

Tiefbauamt
Gaisbergstraße 7
69115 Heidelberg

**Straßenablauf für Nassschlamm
mit Geruchsverschluss nach DIN 4052**
Anschluss mit Kunststoffrohren

Aufsatz ELCORD (300x500) Klasse D 400 -pultform-

Regelzeichnung

Bauwerks-Nr.:

Heidelberg, den 03.02.2012

Maßstab

1:10

Stadt, Tiefbauamt

gez. Weber
zur Ausführung freigegeben

Abt. gez. Kiesel

Gepr. gez. Holt D.
Bearb. gez. Holt/Bolmann

Zeichnungs- Nr.:

0, 3, 1

Blattgröße: DIN A3